




ОАО «ГСКТБ ГА»

Стенд испытательный и ремонтный запасных резервуаров СИА1.3Р

Стенд предназначен для испытания запасных резервуаров в соответствии с инструкцией СТП 09150.18.053-2007 по ремонту тормозного оборудования вагонов, автоматизирует контрольно-измерительные операции, и производит отбраковку резервуаров.

Стенд должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 10°C до плюс 40°C, относительной влажности воздуха от 30% до 80 % и атмосферном давлении от 84 до 104 кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.).

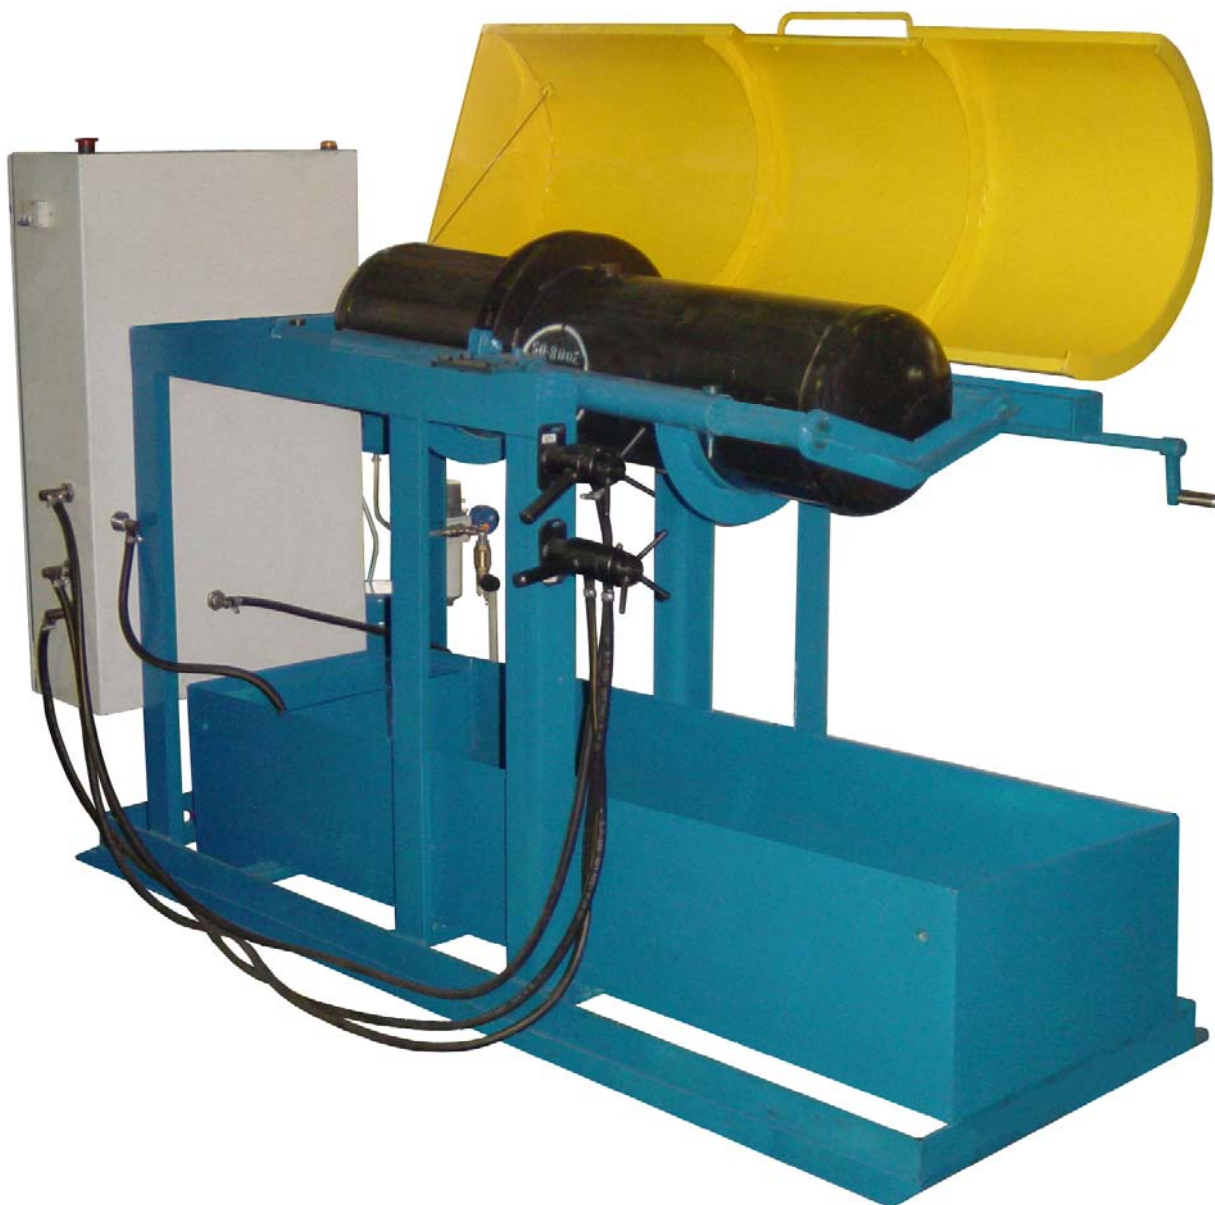

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1 Диапазон изменения давления сжатого воздуха, МПа	От 0 до 0,65
2 Диапазон изменения давления воды, МПа	От 0,5 до 1,1
3 Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения давления, %	±1,5
4 Диапазон измерения временных интервалов, сек	От 0 до 780
5 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения временных интервалов, %	±0,25
6 Диапазон рабочих температур, °С	От 10 до 40
7 Давление сжатого воздуха в питающей магистрали, МПа, не менее	0,65
8 Напряжение питания электрической сети переменного тока частотой 50 Гц, В	230±10 %
9 Потребляемая мощность, ВА, не более (при включенном насосе)	1200
10 Масса, кг, не более	430
11 Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота	850 2000 1350

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
---	--