



ОАО «ГСКТБ ГА»

Стенд для испытания гидроаппаратуры Г473

Номинальное давление станда
32 МПа (320 кгс/см²)

Вместимость гидробака
180 дм³ (180 л)

Стенд для испытания гидроаппаратуры предназначен для испытания на функционирование и для опрессовки гидроаппаратуры модульного, стыкового и трубного (резьбового) монтажа Ду 6, Ду 10, Ду 16 и Ду 20 (гидрораспределителей, предохранительных, редуционных и обратных гидроклапанов, гидрозамков и гидродросселей).

Испытываемые аппараты крепятся к базовому гидроблоку через сменные переходные плитки, которые входят в комплект поставки.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Номинальная подача насоса 50НР16, л/мин	22
2. Электродвигатель АИР160S4, мощность, кВт число оборотов вала, об/мин	15 1500
3. Габаритные размеры, мм	1260x635x1330
4. Масса станда (без масла), кг	350


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая жидкость	Минеральные масла вязкостью 20...213 мм ² /с (сСт)
Температура окружающей среды	От плюс 10 до плюс 40°С

СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

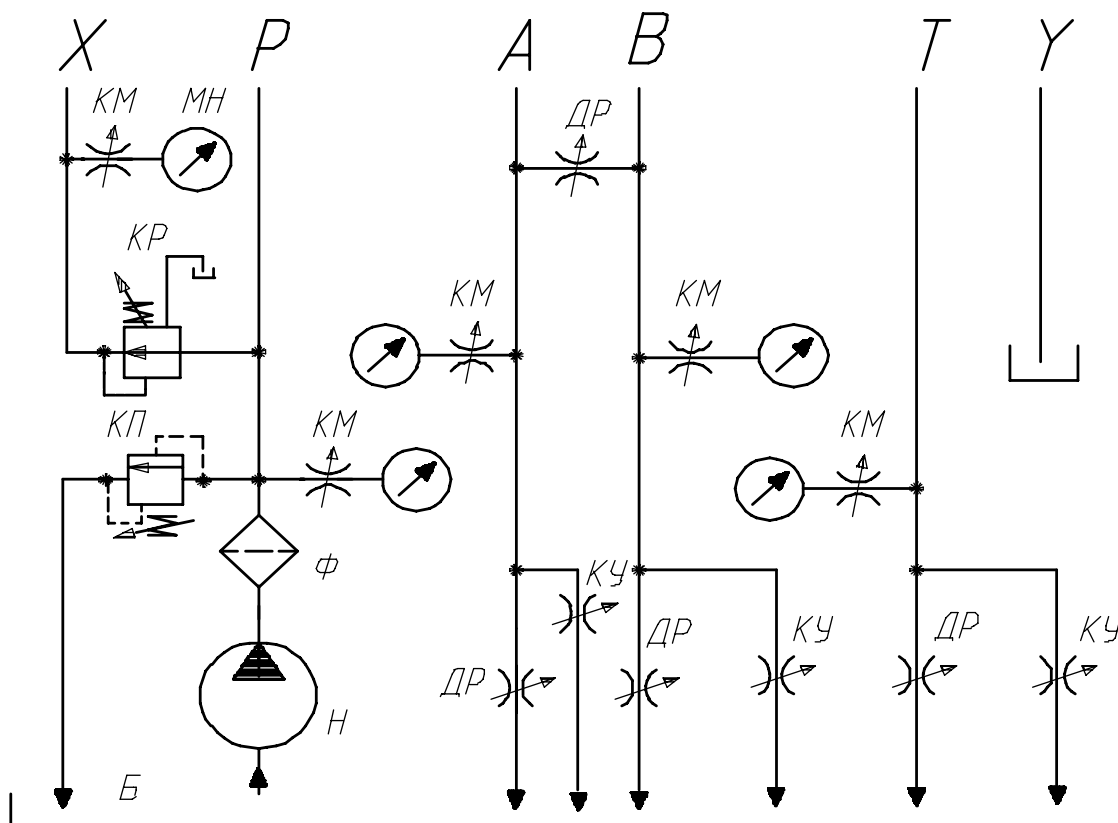

КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

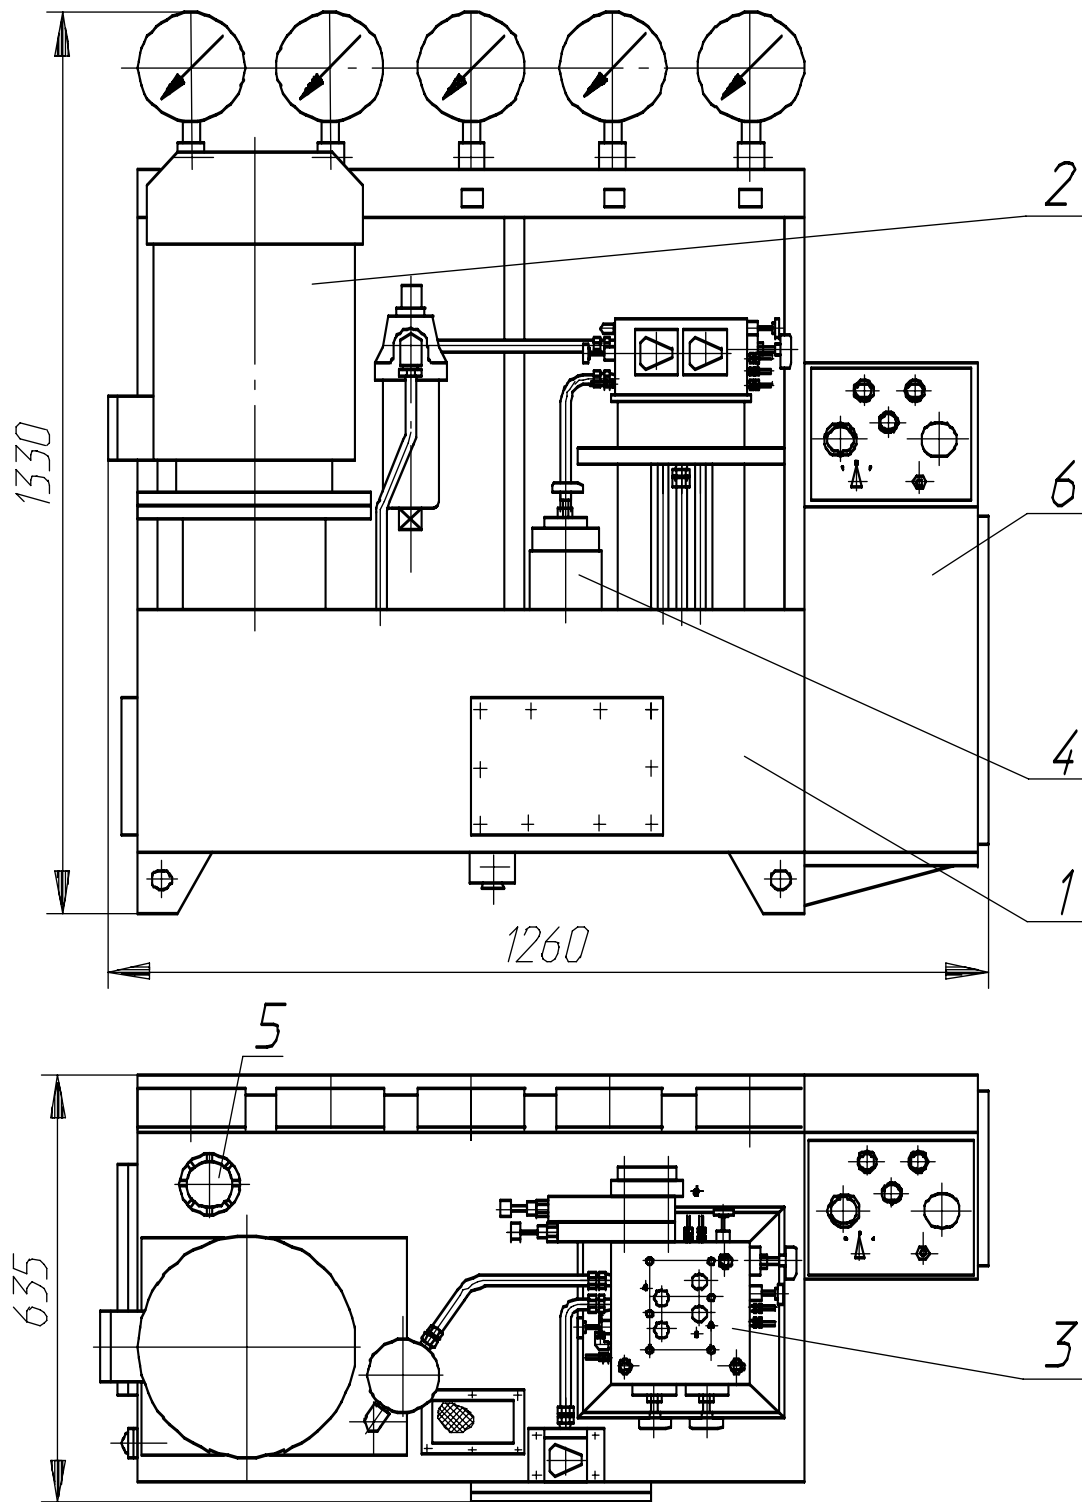

- 1 - гидробак; 2 - установка насосная; 3 - базовый гидроблок;
 4 - гидродроссель; 5 - фильтр заливной; 6 - электрошкаф.

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145 КР D1 3134/01.99	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
---	--