




ОАО «ГСКТБ ГА»

Установка для пайки охлаждающего элемента теплообменника Н1.828

Установка предназначена для пайки охлаждающего элемента ТЭП60.10.40.010 припоем ПОС30 или ПОС40 погружением в ванну с припоем в условиях локомотивных депо.

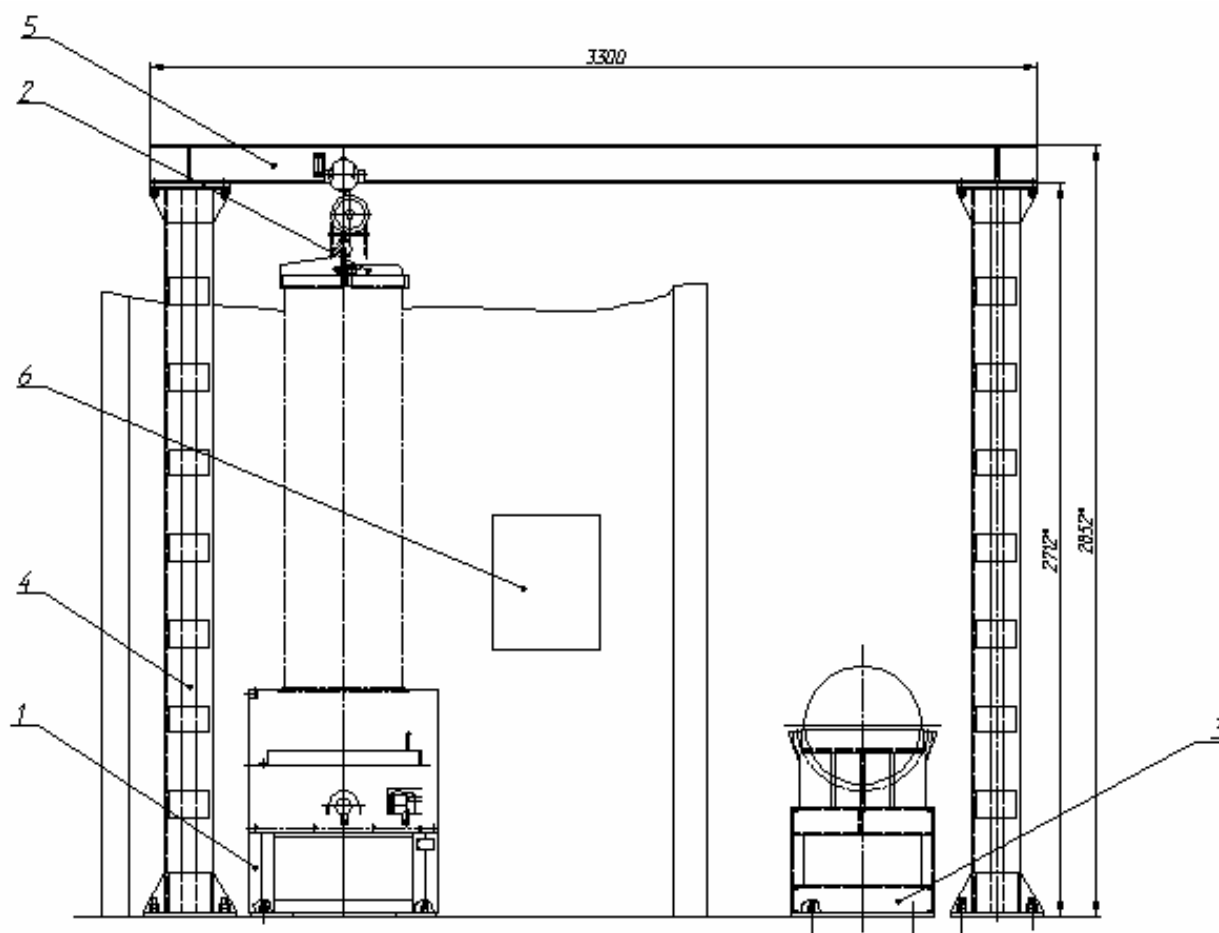

1 – ванна для пайки; 2 – приспособление для подъёма; 3 – подставка;
4 – колонна; 5 – балка в сборе; 6 – электрошкаф.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1 Нагреваемая среда, припой	ПОС30, ПОС40
2 Масса припоя, кг	162
3 Температура нагрева, °С	350
4 Время нагрева, мин	45
5 Мощность ТЭНа, кВт, не более	5
6 Род тока питающей сети	Переменный
7 Напряжение питания, В	380±19
8 Частота, Гц	50±1
9 Габаритные размеры, мм, не более	3690x900x1110
10 Масса установки, кг, не более	2400

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды	От плюс 10°С до плюс 40°С
Относительная влажность воздуха	От 60 % до 70 %

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
---	--